

## Bilaga 3 – Slamavskiljare och infiltration

**Slamavskiljare**
 **Ny, kommer att anläggas**

 Fabrikat: ..... Våtvoly: ..... m<sup>3</sup>
 Testad och godkänd (EN 12566-1) för ..... st hushåll eller antal ..... personer

 Förankras Typ av förankring: .....

 **Befintlig, kommer att användas**     P-märkt     T-rör monterat     Foto av slamavskiljare

 Ålder .....    Antal kamrar: .....    Våtvoly: ..... m<sup>3</sup>
**Pump och fördelningsbrunn**
 Pump kommer installeras

 Integrerad i slamavskiljaren

 Separat pumpbrunn

 Finns larmfunktion:  Ja     Nej

 Fördelningsbrunn kommer installeras
**Fosforavskiljning**
 Ej aktuellt

 Fosforfällning, fabrikat/modell: .....

 Serviceavtal tecknas
**Efterbehandling - Infiltration**
 Normal

 Upplyft

 Förstärkt

 Moduler

 Trycksatt

 Antal spridarledningar: ..... st    Längd per st: ..... m    Avstånd mellan spridarledningar: ..... m    Yta: ..... m<sup>2</sup>
 Luftning av spridarledningar    Avstånd mellan spridningsledning och infiltrationens ytterkant ..... m
**Moduler/kassetter**
*Bifoga tillverkarens tekniska beskrivning av modulerna med ansökan*

Fabrikat: ..... Antal: ..... st

 Spridningsbäddens längd och bredd: .....    Yta: ..... m<sup>2</sup>
 Luftning av spridarledning     Typritning bifogas

 Dimensioneringen är gjord efter LTAR-värde:  Ja     Nej
**Grundvattenrör**
 Ange nivåskillnaden mellan spridar rör och nivå rörets botten: .....

(Bör vara minst 150 cm)

**Var god vänd**

### Profilskiss (beskrivning av infiltration och läggningsdjup)

1. Materialavskiljande skikt

2. Spridningslager består av

Makadam  Naturgrus  Spridarplattor



Tjocklek .....cm

Kornstorlek ..... mm


3. Ev. förstärkningslager:

Tjocklek .....cm


Kornstorlek .....mm



Rita in infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig marknivå på skissen nedan. *Avståndet mellan högsta grundvattenytan och infiltrationsytan ska vara minst 1 meter.*



### Exempel

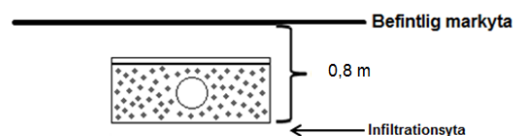

Tvättat material bör alltid användas. För krossprodukter är tvättning ett krav.

### Längdsektion (skiss över infiltrationsanläggning)

#### Exempel

